Schalltechnische Untersuchung

Bebauungsplan Nr. 100 1. Änderung

"Kirchheim 2030"

der Gemeinde Kirchheim b. München

Anlage 5.1 zu Bericht 710-5467-4

Beurteilungspegel Anlagenlärm

Vorbelastung Anlagen

Beurteilungszeitraum Tag (6-22 Uhr)

Berechnungshöhe h = 6 m üGOK

Tag
Pegel
dB(A)

- >..-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG

Schalltechnische Untersuchung

Bebauungsplan Nr. 100 1. Änderung

"Kirchheim 2030"

der Gemeinde Kirchheim b. München

Anlage 5.2 zu Bericht 710-5467-4

Beurteilungspegel Anlagenlärm

Vorbelastung Anlagen

Beurteilungszeitraum Nacht (22-6 Uhr)

Berechnungshöhe h = 6 m üGOK

Nacht
Pegel
dB(A)

- >..-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG

Schalltechnische Untersuchung

Bebauungsplan Nr. 100 1. Änderung

"Kirchheim 2030"

der Gemeinde Kirchheim b. München

Anlage 5.3 zu Bericht 710-5467-4

Beurteilungspegel Anlagenlärm

Zusatzbelastung Anlagen

Beurteilungszeitraum Tag (6-22 Uhr)

Berechnungshöhe h = 6 m üGOK

Tag
Pegel
dB(A)

- >..-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG

Schalltechnische Untersuchung

Bebauungsplan Nr. 100 1. Änderung

"Kirchheim 2030"

der Gemeinde Kirchheim b. München

Anlage 5.4 zu Bericht 710-5467-4

Beurteilungspegel Anlagenlärm

Zusatzbelastung Anlagen

Beurteilungszeitraum Nacht (22-6 Uhr)

Berechnungshöhe h = 6 m üGOK

Nacht
Pegel
dB(A)

- >..-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG

Schalltechnische Untersuchung

Bebauungsplan Nr. 100 1. Änderung

"Kirchheim 2030"

der Gemeinde Kirchheim b. München

Anlage 5.5 zu Bericht 710-5467-4

Konfliktpegelkarte Anlagenlärm

Spitzenpegel

Beurteilungszeitraum Tag (6-22 Uhr)

Berechnungshöhe h = 6 m üGOK

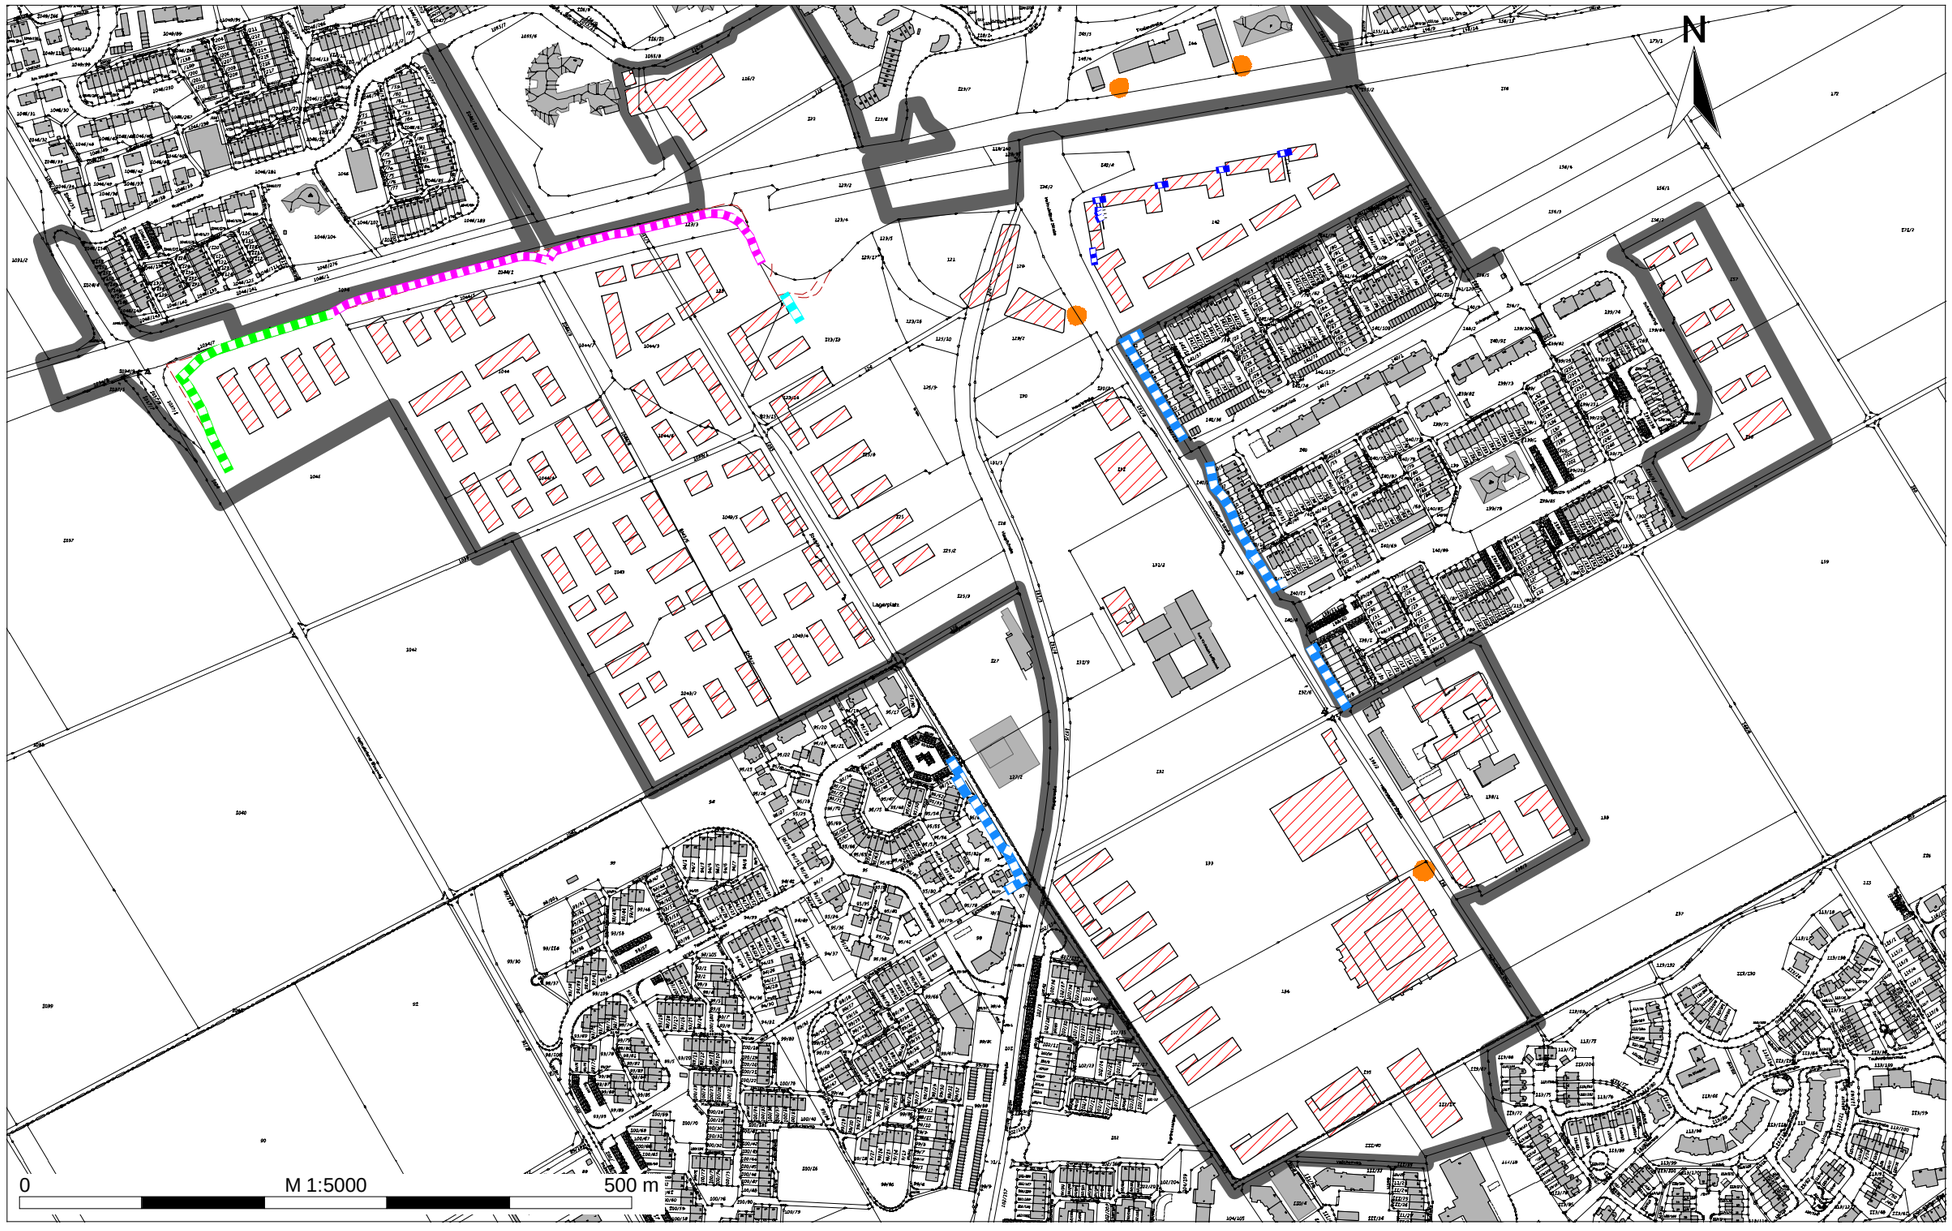

Tag
Pegel
dB(A)

>..-80

>80-85

>85-..

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG

Schalltechnische Untersuchung

Bebauungsplan Nr. 100 1. Änderung

"Kirchheim 2030"

der Gemeinde Kirchheim b. München

Anlage 5.6 zu Bericht 710-5467-4

Konfliktpegelkarte Anlagenlärm

Spitzenpegel

Beurteilungszeitraum Nacht (22-6 Uhr)

Berechnungshöhe h = 6 m üGOK

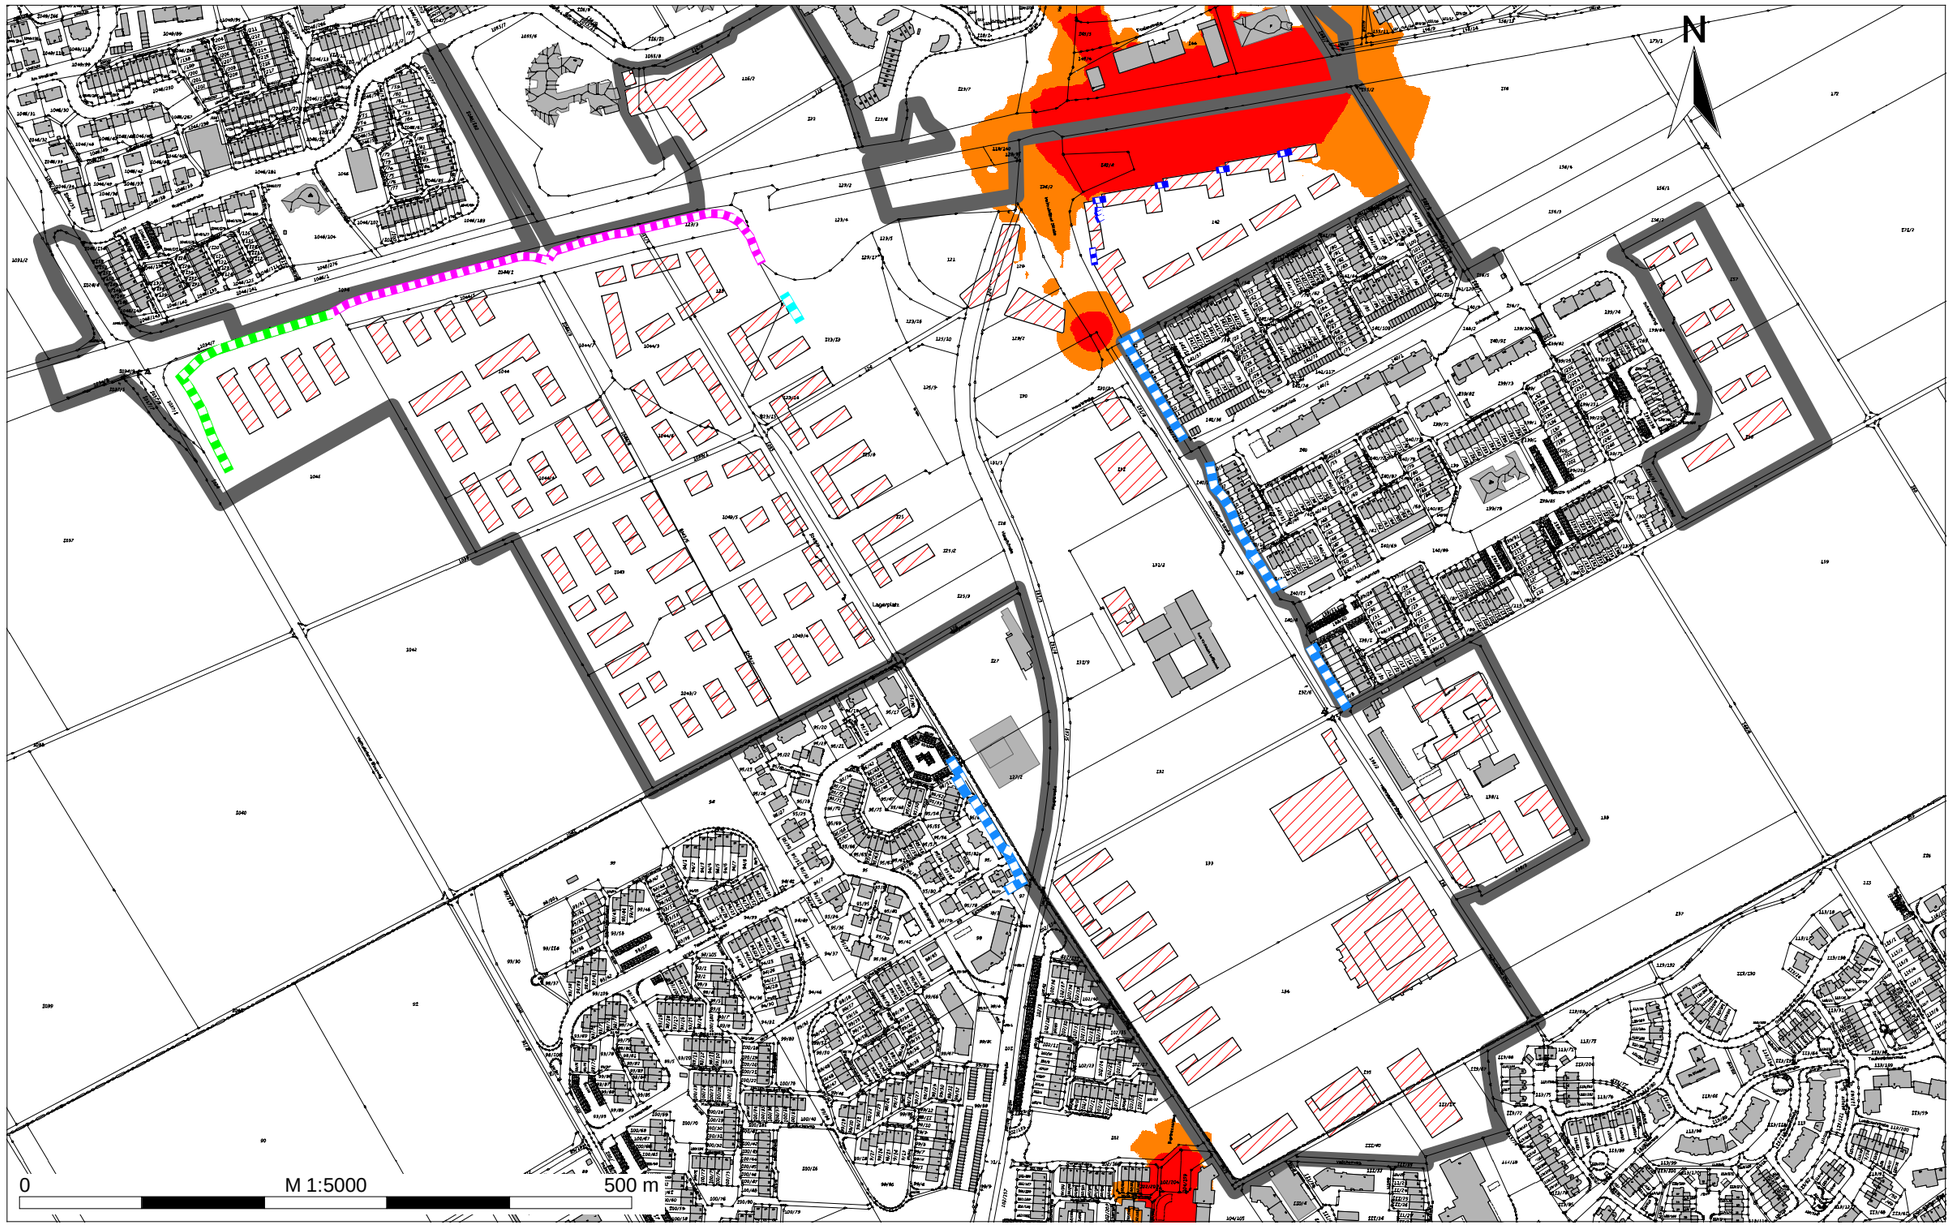

Nacht
Pegel
dB(A)

>..-55

>55-60

>60-..

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG

Schalltechnische Untersuchung

Bebauungsplan Nr. 100 1. Änderung

"Kirchheim 2030"

der Gemeinde Kirchheim b. München

Anlage 5.7 zu Bericht 710-5467-4

Beurteilungspegel Sportanlagenlärm

Beurteilungszeitraum Tag (6-22 Uhr)

Berechnungshöhe h = 6 m üGOK

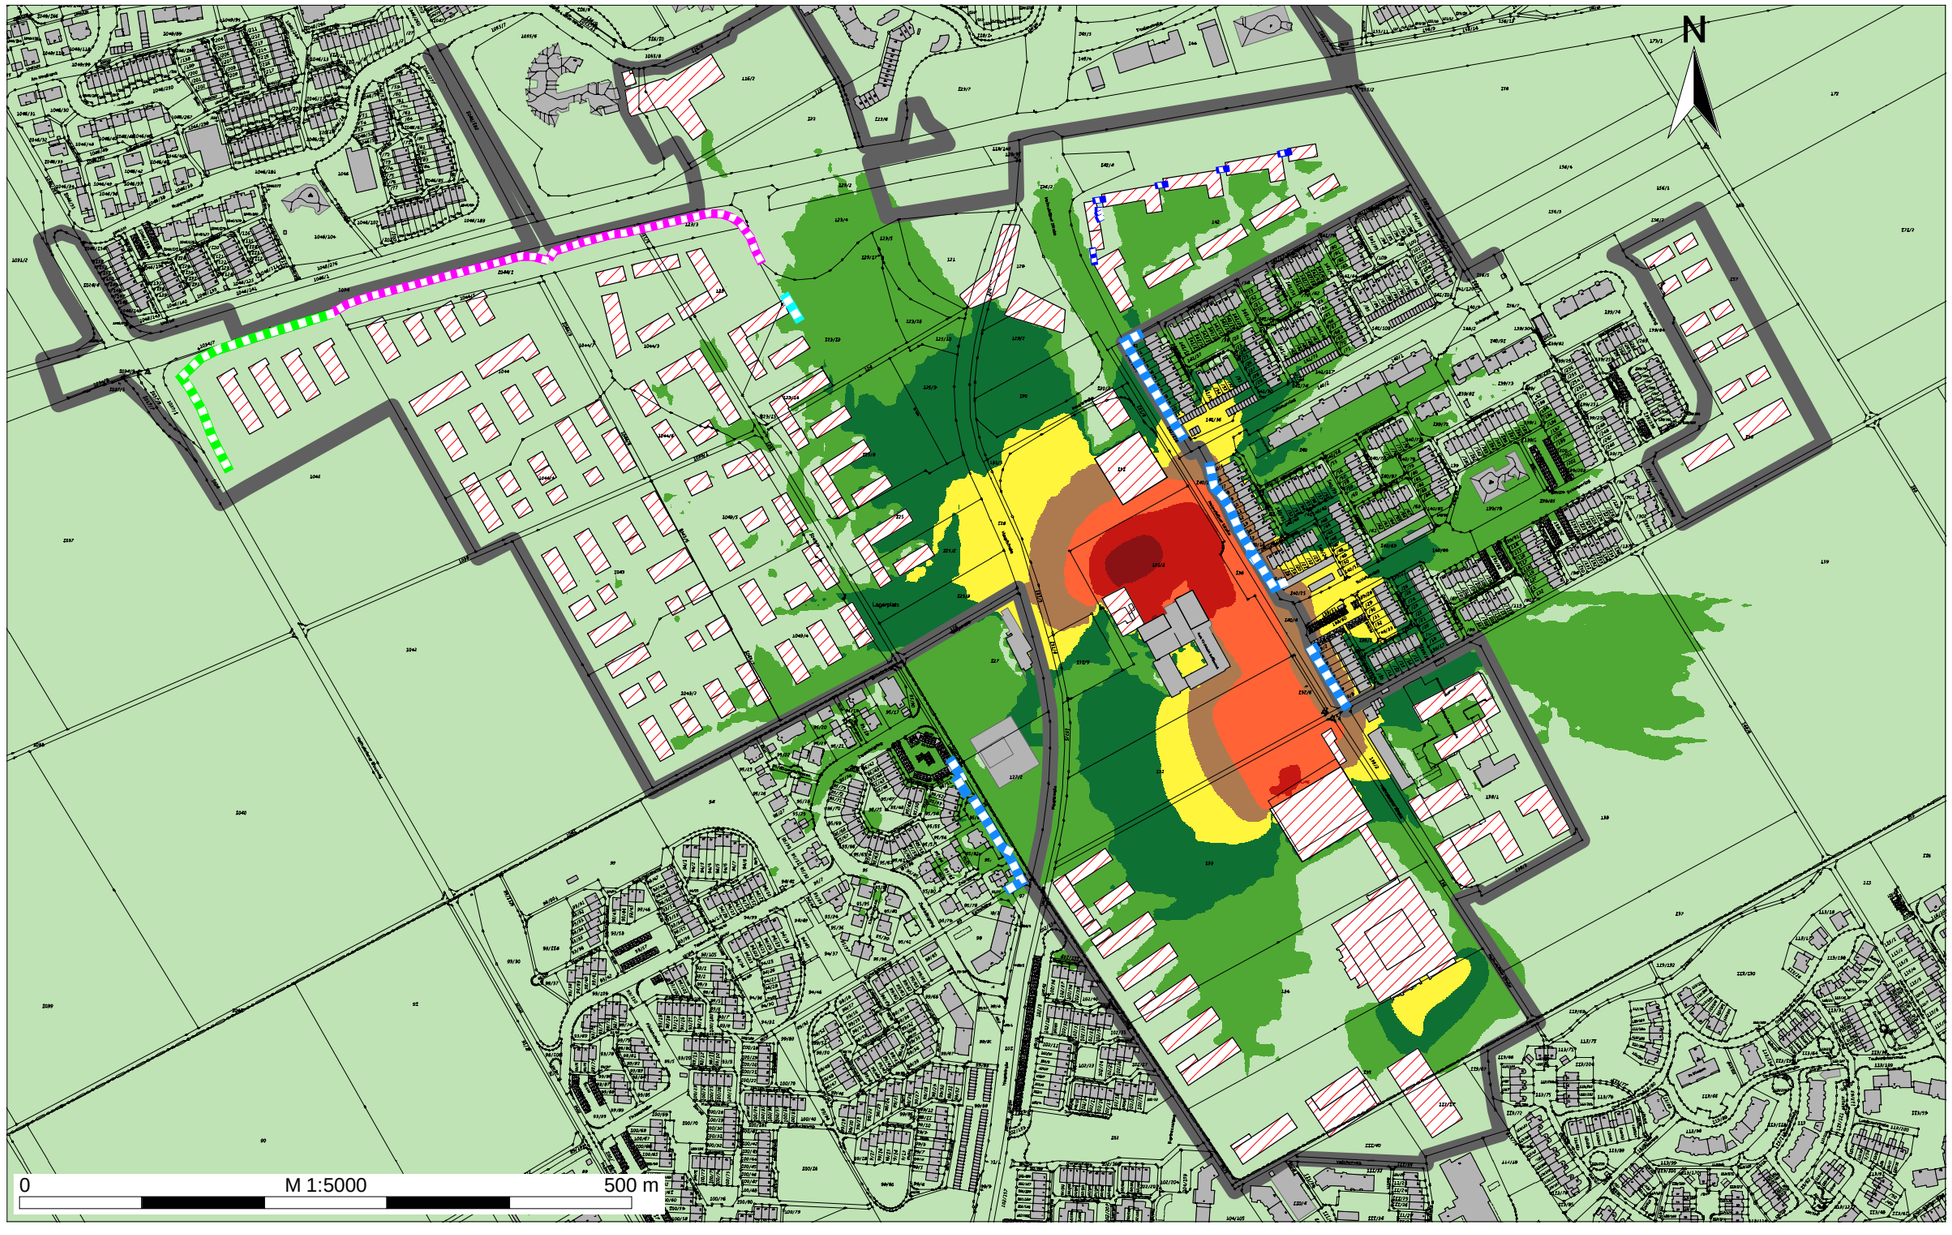

Tag
Pegel
dB(A)

- >..-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG

Schalltechnische Untersuchung

Bebauungsplan Nr. 100 1. Änderung

"Kirchheim 2030"

der Gemeinde Kirchheim b. München

Anlage 5.8 zu Bericht 710-5467-4

Beurteilungspegel Sportanlagenlärm

Beurteilungszeitraum Nacht (22-6 Uhr)

Berechnungshöhe h = 6 m üGOK

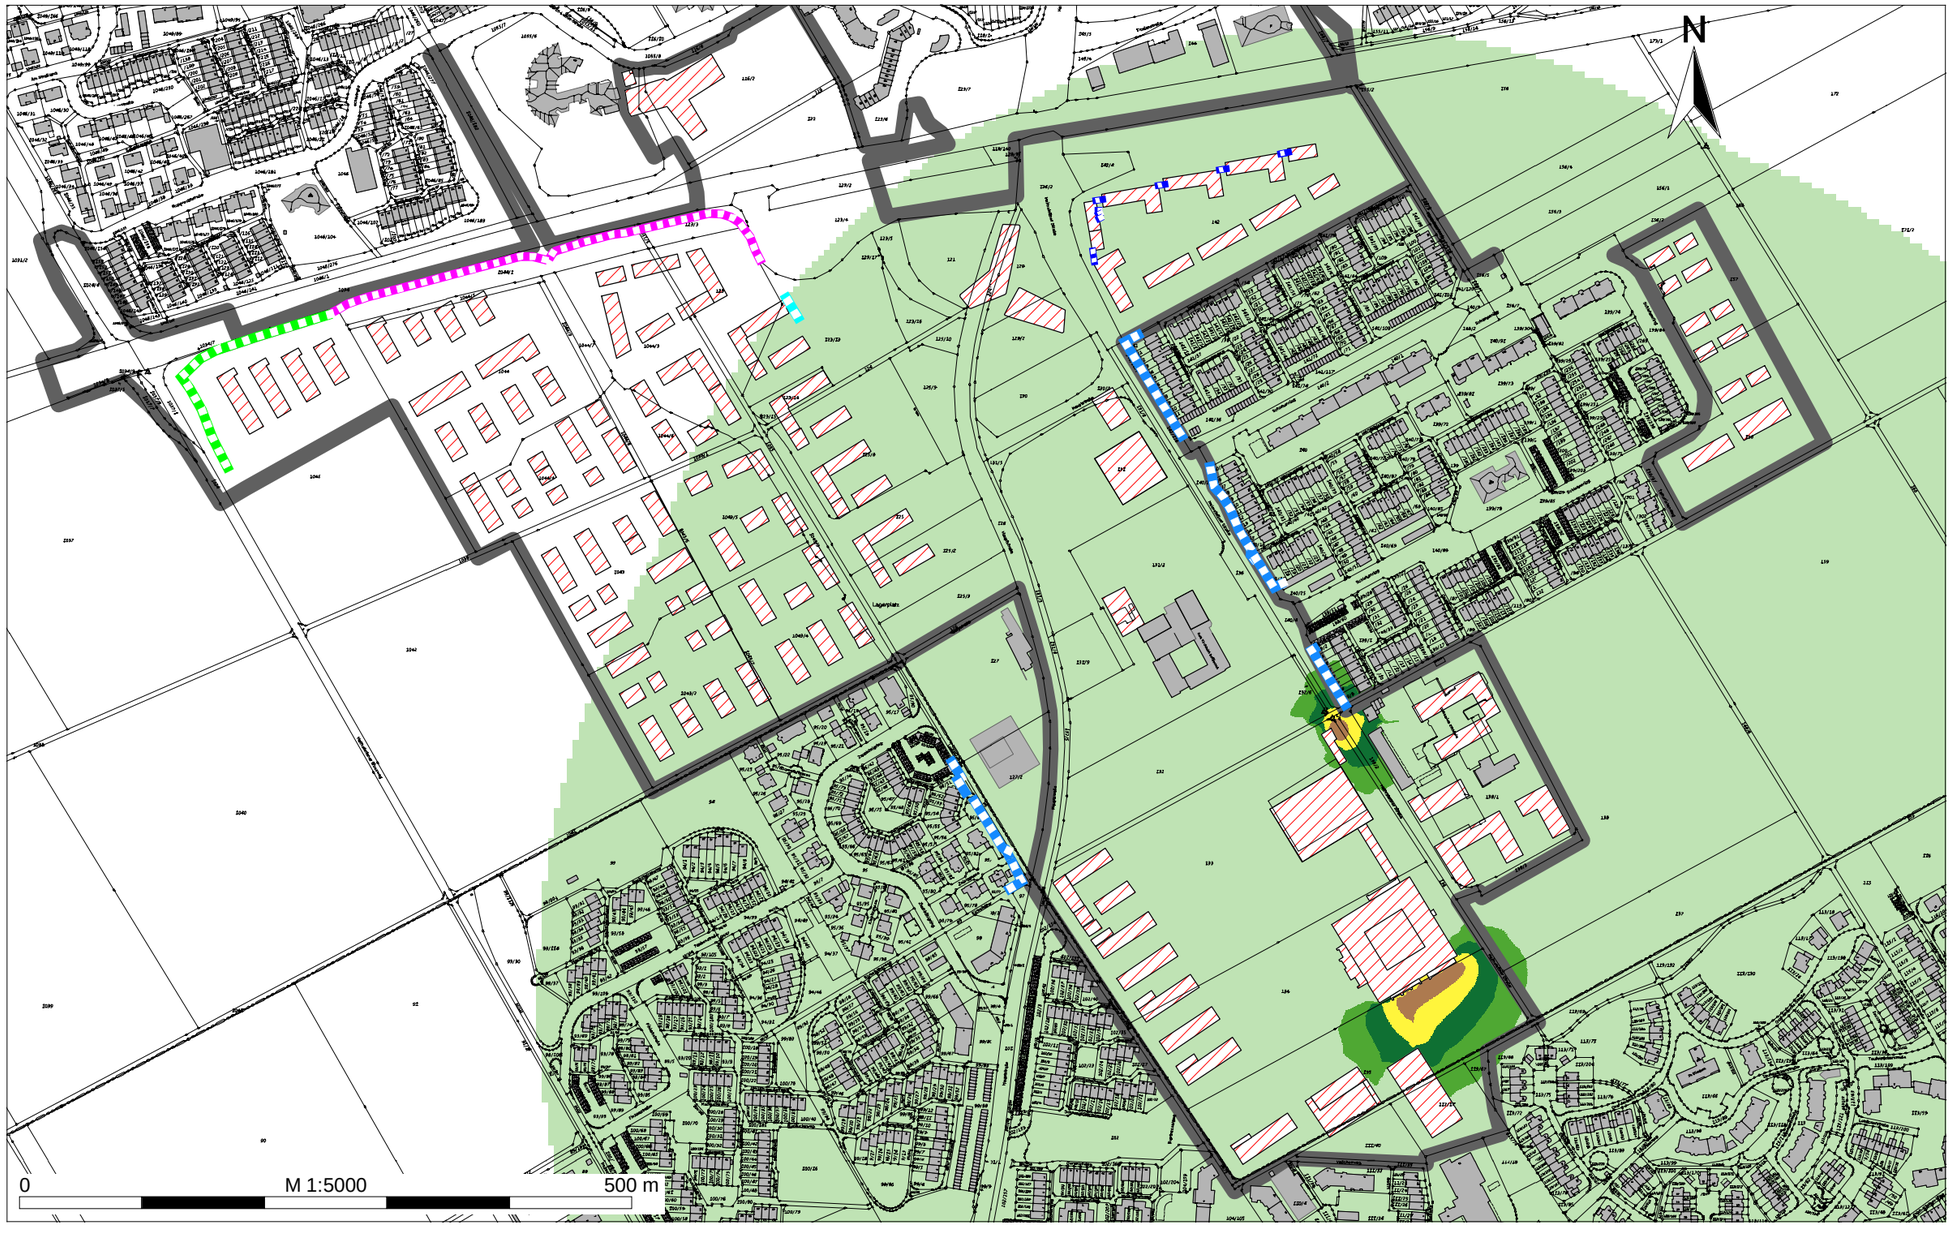

Nacht
Pegel
dB(A)

- >..-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG